


- 1 Gas-Strömungswächter (aussen)
- 2 Gas-Hauseinführung unterkellert
- 2.1 Gas-Hauseinführung nicht unterkellert
- 3 Hauptabsperrereinrichtung (HAE)
- 4 Gas-Mitteldruckregler (Pa 23 mbar)
- 5 Gas-Strömungswächter innen (durch Installateur zu setzen)
- 6 Gaszähler-Absperrereinrichtung bei verzinkter Leitung keine Platte erforderlich
- 6.1 Bei Cu-Rohrinst. ist Zähleranschlussplatte oder gleichwertige Zählerbefestigung erforderlich !
- 7 Gaszähler
- 8 Plakette GHA

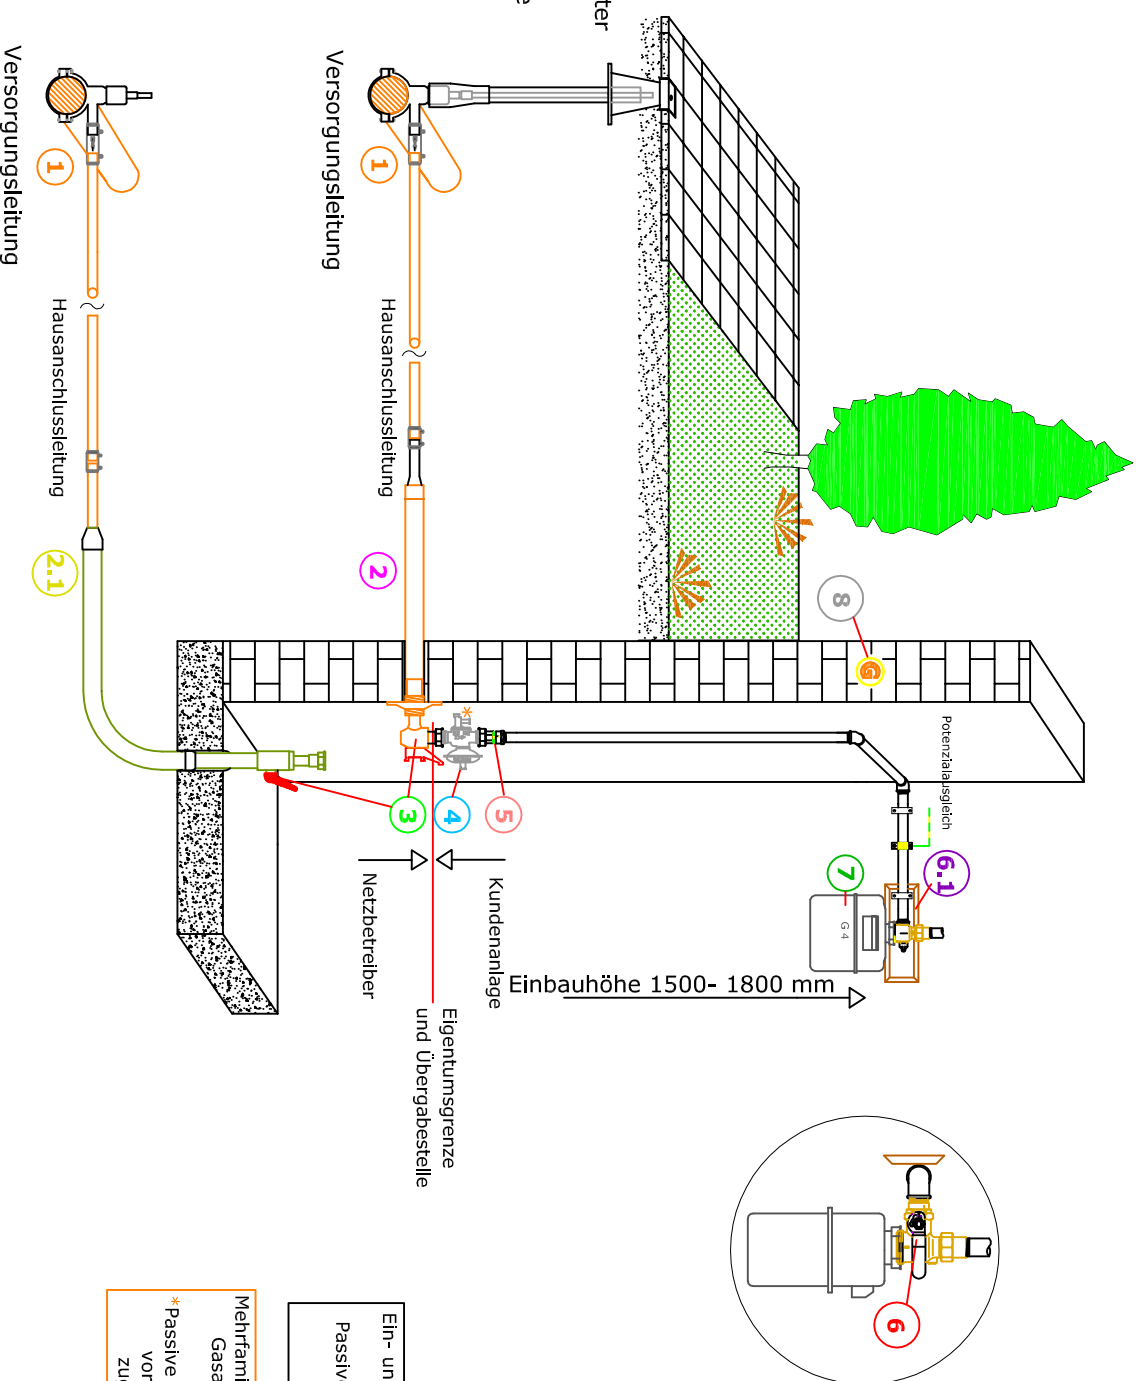

Ein- und Zweifamilienhaus  
1 Gaszähler  
Passive Maßnahmen nicht  
erforderlich

Mehrfamilienhaus mit zentraler  
Gasanwendung analog  
Beachte :  
\* Passive Maßnahme erforderlich  
vorrangig : nicht frei  
zugänglicher Raum